

BVS 14 ATEX E 008 X / BVS 14 ATEX E 052 X

Types 8690, 8691, 8692, 8693,
8694, 8695, 8696, 8798

Control units with ATEX approval
Ansteuerungen mit ATEX-Zulassung
Unités de commande avec mode de protection ATEX



Additional Instructions

Zusatzanleitung
Instruction supplémentaire



We reserve the right to make technical changes without notice.
Technische Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications techniques.

© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2013 - 2019

Operating Instructions 1902/04_EU-ML_00810361 / Original DE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | INSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRE..... | 28 |
| 1.1 | Définition du terme / abréviation | 28 |
| 2 | SYMBOLES | 28 |
| 3 | UTILISATION CONFORME | 29 |
| 3.1 | Limitations | 29 |
| 3.2 | Identification (code V) PXxx..... | 29 |
| 4 | CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES | 30 |
| 4.1 | Conditions spéciales d'utilisation..... | 31 |
| 4.2 | Montage du fil de verrouillage et mise à la terre de l'enveloppe de corps. | 35 |
| 4.3 | Consigne de montage du kit d'adaptation..... | 36 |
| 4.4 | Homologation Ex..... | 38 |

1 INSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRE

L'instruction supplémentaire concernant l'utilisation dans des zones présentant des risques d'explosion décrit le cycle de vie complet de l'appareil. Conservez ce manuel de sorte qu'il soit accessible à tout utilisateur et à disposition de tout nouveau propriétaire.

Informations importantes pour la sécurité.

Lisez attentivement l'instruction supplémentaire. Observez particulièrement les chapitres *Consignes de sécurité générales* et *Utilisation conforme*.

- ▶ L'instruction supplémentaire doit être lue et comprise.

Il donne des consignes de sécurité et des indications sur l'utilisation de la unité de commande dans une zone présentant des risques d'explosion.

Vous trouverez toutes les autres descriptions nécessaires ainsi que les consignes dans le manuel d'utilisation correspondant des appareils.



Le manuel se trouve sur Internet sous :
www.buerkert.fr

1.1 Définition du terme / abréviation

Le terme « appareil » utilisé dans ce manuel désigne toujours les unités de commande type 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696 et 8798.



L'abréviation « Ex » utilisée dans ce manuel signifie toujours « présentant des risques d'explosion ».

2 SYMBOLES

Les moyens de représentation suivants sont utilisés dans le présent manuel.



DANGER !

Met en garde contre un danger imminent.

- ▶ Le non-respect peut entraîner la mort ou de graves blessures.



AVERTISSEMENT !

Met en garde contre une situation éventuellement dangereuse.

- ▶ Le non-respect peut entraîner de graves blessures ou la mort.



ATTENTION !

Met en garde contre un risque possible.

- ▶ Le non-respect peut entraîner des blessures moyennes ou légères.

REMARQUE !

Met en garde contre des dommages matériels.



Conseils et recommandations importants.



renvoie à des informations dans ce manuel ou dans d'autres documentations.

- ▶ identifie une consigne pour éviter un danger.
- Identifie une opération que vous devez effectuer.

3 UTILISATION CONFORME

L'utilisation non conforme de la unité de commande peut présenter des dangers pour les personnes, les installations proches et l'environnement.

- ▶ L'appareil est conçu pour être monté sur les actionneurs pneumatiques des vannes process pour la commande de fluides.
L'appareil a été conçu pour utilisation dans
 - type 8690 PX16 :
le groupe d'explosion II, catégorie 2G Ex ia, T* et le groupe d'explosion II, catégorie 2D Ex ia, IP64 T135°C
 - type 8690 à 8696 et 8798 PX03 :
le groupe d'explosion II, catégorie 3G Ex ec, T4 et le groupe d'explosion II, catégorie 3D Ex tc, T135°C (voir indications sur l'étiquette autocollante d'homologation).
- ▶ L'appareil se monte sur l'actionneur pneumatique d'une vanne process, la vanne process et l'actionneur devant posséder au moins l'homologation Ex de la unité de commande.
- ▶ Lors de l'utilisation, il convient de respecter les données et conditions d'utilisation et d'exploitation admissibles spécifiées dans les documents contractuels, le manuel et la plaque signalétique
 - de la unité de commande et
 - de la vanne process.
- ▶ L'appareil peut être utilisé uniquement en association avec les appareils et composants étrangers recommandés et homologués par Bürkert.

- ▶ Les conditions pour l'utilisation sûre et parfaite sont un transport, un stockage et une installation dans les règles ainsi qu'une utilisation et une maintenance parfaites.
- ▶ L'appareil doit être utilisé seulement de façon conforme.

3.1 Limitations

Lors de l'exportation du système/de l'appareil, veuillez respecter les limitations éventuelles.

3.2 Identification (code V) PXxx

L'identification (code V) PX03 ou PX16 figure sur la plaque signalétique de l'appareil.

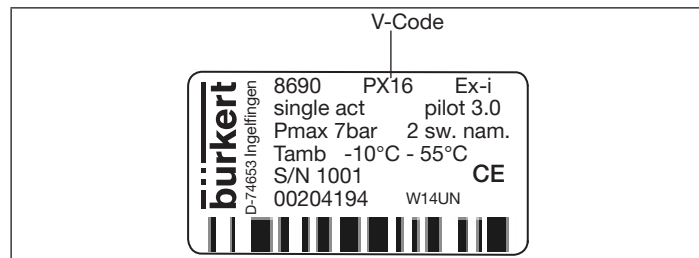


Fig. 1 : Plaque signalétique (exemple)

4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES



DANGER !

Risque d'explosion lorsque le connecteur électrique rond est retiré.

- ▶ Sécuriser les raccordements par câbles effectués à l'aide de connecteurs ronds au moyen de bagues de sécurité appropriées.

Par exemple : EXCLIP, FA. Phoenix Contact, type SAC-M12-EXCLIP-M, n° d'art. 1558988 ou type SAC-M12-EXCLIP-F, n° d'art. 1558991 ou des bagues de sécurité, FA. ESCHA bague de sécurité M8 x 1, n° d'art. 8040691 bague de sécurité M12 x 1, n° d'art. 8040501.

- ▶ Retirer le connecteur électrique rond uniquement en l'absence de tension.

Risque d'explosion à l'ouverture de l'appareil.

- ▶ Ouvrir l'appareil uniquement en l'absence d'atmosphère explosible.
- ▶ Il ne doit pas y avoir d'atmosphère explosible lors de l'installation et du réglage des détecteurs de proximité.
- ▶ Avant la mise en service, sécuriser le capot transparent avec le fil de verrouillage fourni pour empêcher l'ouverture sans outil.

Risque d'explosion dû à la décharge électrostatique.

Il y a un risque d'explosion en cas de décharge soudaine d'appareils ou de personnes chargés d'électricité statique dans la zone présentant des risques d'explosion (zone Ex).

- ▶ Avant de procéder à la mise en service, mettre l'enveloppe de corps avec la face visible en acier inoxydable à la terre au moyen de l'élément de fixation fourni (appareils dotés d'une face visible).
- ▶ S'assurer par des mesures appropriées de l'absence de charges électrostatiques dans la zone présentant des risques d'explosion
- ▶ Ne nettoyer la surface de l'appareil qu'en frottant légèrement à l'aide d'un chiffon humide ou antistatique.



DANGER !

Pour éviter tout risque d'explosion en cas de fonctionnement dans une zone Ex, il convient, en plus des consignes de sécurité figurant dans le manuel, de respecter ce qui suit :

- ▶ Les indications concernant la classe de température, la température ambiante, le degré de protection et la tension mentionnés sur l'étiquette autocollante d'homologation.
- ▶ Ne pas utiliser les appareils en présence de gaz ou de poussières ayant une température d'inflammation inférieure à celle figurant sur l'étiquette autocollante d'homologation.
- ▶ Faire effectuer l'installation, la commande et la maintenance uniquement par du personnel qualifié.
- ▶ Respecter les consignes de sécurité en vigueur (également les consignes de sécurité nationales) ainsi que les règles générales de la technique lors de l'installation et du fonctionnement de l'appareil.
- ▶ Ne pas réparer l'appareil soi-même, mais le remplacer par un appareil équivalent.

- ▶ Faire réparer l'appareil uniquement par le fabricant.
- ▶ Ne pas exposer l'appareil à des contraintes mécaniques et/ou thermiques dépassant les limites stipulées dans le manuel.
- ▶ Utiliser uniquement des câbles et des presse-étoupes autorisés pour l'utilisation concernée et monter les câbles et presse-étoupes conformément au manuel de montage correspondant.
- ▶ Utiliser uniquement des câbles et des presse-étoupes autorisés pour l'utilisation concernée et monter les câbles et presse-étoupes conformément au manuel de montage correspondant.
- ▶ Les presse-étoupes doivent être utilisés uniquement pour introduire des câbles et des conduites posés à demeure.
- ▶ Obturer tous les passe-câbles à vis non utilisés avec des bouchons filetés homologués Ex.
- ▶ Le degré de protection requis (au moins IP64) est garanti uniquement en association avec les kits d'adaptation appropriés. Tous les raccords pneumatiques et électriques doivent être dotés d'éléments de raccordement appropriés.
- ▶ Tous les connecteurs enfichables électriques doivent être branchés pour maintenir le degré de protection à l'allumage.

4.1 Conditions spéciales d'utilisation

- ▶ Ne pas utiliser l'appareil dans des atmosphères poussiéreuses où il faut s'attendre à des processus de charge intenses.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans une zone présentant au moins un degré d'encrassement 2, tel que défini par IEC 60994-1.
- ▶ Le raccordement à la vanne de process ne doit s'effectuer qu'avec l'utilisation de jeux de montage spécifiques. Ces derniers ne font pas l'objet du présent protocole de contrôle et doivent être conformes aux exigences requises des normes EN 60079-0, EN 60079-7 et EN 60079-31 et présenter au moins le degré de protection de boîtier IP54 conformément à EN 60529.
- ▶ S'assurer que la protection contre les transitoires est réglée sur une valeur ne dépassant pas 140 % de la valeur de tension de crête aux raccords d'alimentation de l'appareil.
- ▶ Sur les appareils avec une connexion par connecteur rond (multipolaire), le connecteur femelle est fourni par l'utilisateur final et ne fait pas l'objet de l'homologation. Le connecteur femelle doit être conforme aux exigences requises des normes IEC 60079-0, IEC 60079-7 et IEC 60079-31 et présenter au moins le degré de protection de boîtier IP65 conformément à IEC 60529.
- ▶ Les raccordements pneumatiques doivent être munis d'éléments de raccord appropriés.
- ▶ Sur les appareils avec une connexion par connecteur rond (multipolaire), utiliser en plus une bague de sécurité spéciale, laquelle empêche le connecteur de se détacher sans l'utilisation d'un outil.
- ▶ Les filetages cylindriques présentant moins de 5 tours doivent être munis d'un joint pour garantir la protection du corps. Ils doivent être conformes aux exigences requises des normes EN 60079-0, EN 60079-7 et EN 60079-31.

4.1.1 Consignes de sécurité

En cas d'utilisation en zones Ex (gaz) 1 et 2, noter ce qui suit :




Risque d'explosion dû à la charge électrostatique.


Il y a risque d'explosion en cas de décharge soudaine d'appareils ou de personnes chargés d'électricité statique dans la zone présentant des risques d'explosion (zone Ex).

- ▶ S'assurer par des mesures appropriées de l'absence de charges électrostatiques dans la zone présentant des risques d'explosion.
- ▶ Ne nettoyer la surface de l'appareil qu'en frottant légèrement à l'aide d'un chiffon humide ou antistatique.


4.1.2 Fluides dans la zone présentant des risques d'explosion



4.1.3 Actionneurs / vannes en zone Ex



4.1.4 Nettoyage dans la zone présentant des risques d'explosion



4.1.5 Étiquettes autocollantes pour zone présentant des risques d'explosion

Panneau d'avertissement

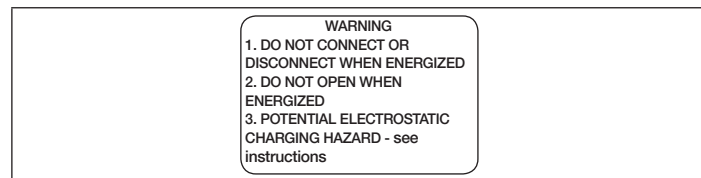


Fig. 2 : Panneau d'avertissement

Étiquette autocollante d'homologation

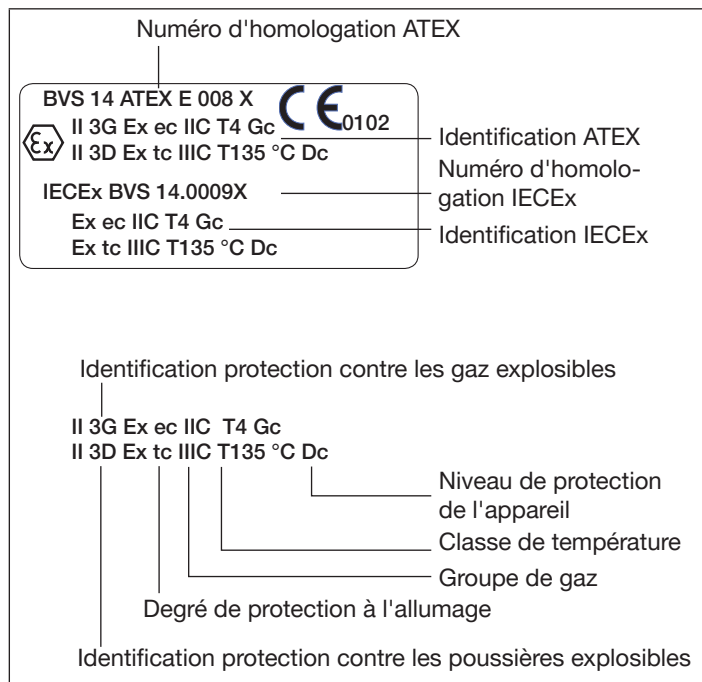


Fig. 3 : Exemple d'étiquette autocollante d'homologation

4.1.6 Plages de température en zone présentant des risques d'explosion

Température ambiante

| | |
|---|---------------------------------|
| Type 8690, 8691, 8692, 8693, 8695, 8696 | |
| PX03 (3GD ec/tc – avec vanne pilote) | -10 ... +55 °C |
| PX03 (3GD ec/tc – sans vanne pilote) | -20 ... +60 °C |
| Type 8694 | |
| PX03 (3GD ec/tc) | -10 ... +60 °C |
| Type 8798 | |
| PX03 (3GD ec/tc) | -25 ... +80 °C |
| Type 8690 Ex ia IIC/IIIC | voir « Tab. 2 » |

4.1.7 Données électriques PX16 (sécurité intrinsèque)

L'appareil Type 8690 avec degré de protection à l'allumage sécurité intrinsèque Ex ia IIC doit être raccordé uniquement à des circuits électriques autorisés à sécurité intrinsèque.

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Groupe d'explosion | IIC |
| Catégorie | ia |
| Classe de température | T* (voir « Tab. 2 ») |

Les circuits électriques ont les paramètres suivants :

Détecteur de proximité des circuits électriques

Borne 1 INI Top +

Borne 2 INI Top -

Borne 3 INI Bottom +

Borne 4 INI Bottom -

Avec :

Tension d'entrée maxi admissible (Ui) 20 V

Courant d'entrée maxi admissible (Ii) 60 mA

Puissance d'entrée maxi admissible (Pi) 200 mW (T4) /
130 mW (T6)

Capacité int. maxi (Ci) 250 nF

Inductance int. maxi (Li) 350 µF

Circuit électrique vanne pilote

Vanne pilote 1 : borne 5 Valve +
borne 6 Valve GND

Tension d'entrée Ui et courant d'entrée maxi admissibles Ii
(utiliser uniquement les paires de valeurs se suivant)

| Valeur de tension [V] = Ui | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 |
|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Valeur de courant [A] = Ii | 0,9 | 0,44 | 0,309 | 0,224 | 0,158 | 0,120 | 0,101 | 0,073 |

Tab. 1 : Paires de valeurs tension d'entrée - courant d'entrée

Capacité int. maxi (Ci) négligeable

Inductance int. maxi (Li) négligeable

Puissance d'entrée maxi admissible Pi

| Puissance maxi vanne pilote [mW] | Puissance maxi détecteur de proximité inductif [mW] | Classe de température | Température ambiante type 8690 |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| 400 | 130 | T6 | 45 °C |
| 600 | | | 35 °C |
| 400 ... 1000 | 200 | T4 | 55 °C |

Tab. 2 : Température ambiante en fonction de la puissance et de la classe de température

4.2 Montage du fil de verrouillage et mise à la terre de l'enveloppe de corps.



DANGER !

Risque d'explosion à l'ouverture de l'appareil.

- ▶ Ouvrir l'appareil uniquement en l'absence d'atmosphère explosible.
- ▶ Avant la mise en service, sécuriser le capot transparent avec le fil de verrouillage fourni pour empêcher l'ouverture sans outil.

Type 8690

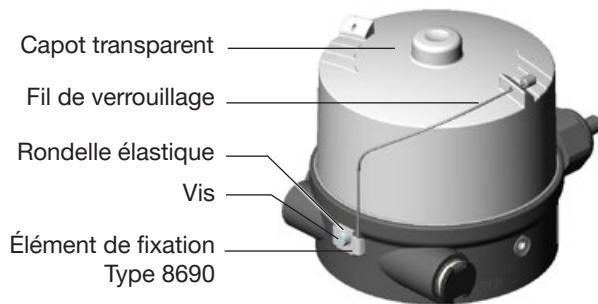


Fig. 4 : Montage du fil de verrouillage

Types 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8798

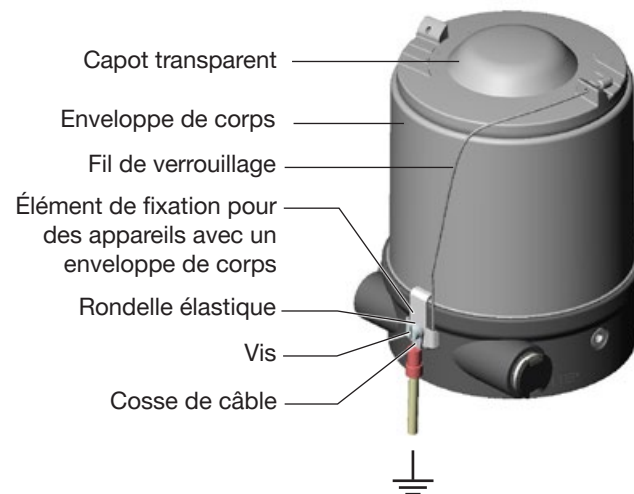


Fig. 5 : Montage du fil de verrouillage et mise à la terre

Procédure à suivre :

- Monter la vis, la rondelle élastique et l'élément de fixation.
- Faire passer le fil de verrouillage dans le trou du capot transparent.
- Faire passer le fil de verrouillage dans l'élément de fixation et le tendre.
- Serrer la vis de l'élément de fixation à fond et serrer le fil de verrouillage.



DANGER !

Risque d'explosion dû à la décharge électrostatique.

- ▶ Sur les appareils dotés d'une enveloppe de corps en acier inoxydable, mettre la surface métallique à la terre (Type 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8798).

- Effectuer la mise à la terre avec une cosse de câble appropriée.

4.3 Consigne de montage du kit d'adaptation



DANGER !

Risque d'explosion dû à un kit d'adaptation inapproprié.

- ▶ Utiliser uniquement un kit d'adaptation approprié.



Le degré de protection nécessaire à l'allumage sécurité intrinsèque « i » n'est garanti qu'en association avec le kit d'adaptation approprié.

| Type de montage | Kit d'adaptation, série |
|-----------------|-------------------------|
| FA03 | ELEMENT |
| FA05 | Classic |


Tab. 3 : Type de montage et kit d'adaptation



Vous trouverez les références de commande des kits d'adaptation dans le « tableau de commande du kit d'adaptation » dans la fiche technique du type 8697.

Types 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8798

Type de montage FA03

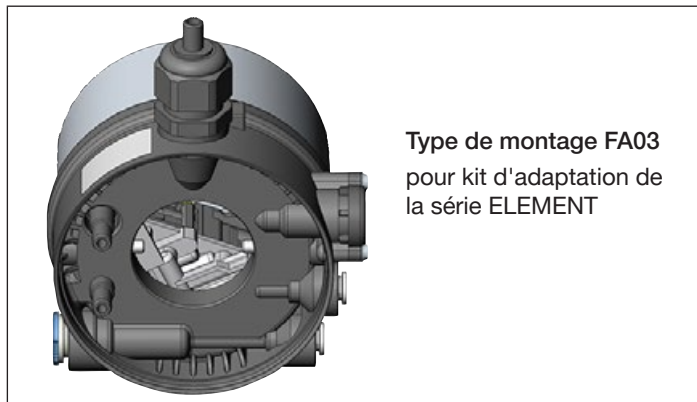

Type de montage FA03
pour kit d'adaptation de
la série ELEMENT

Fig. 6 : Type de montage FA03

Type de montage FA05

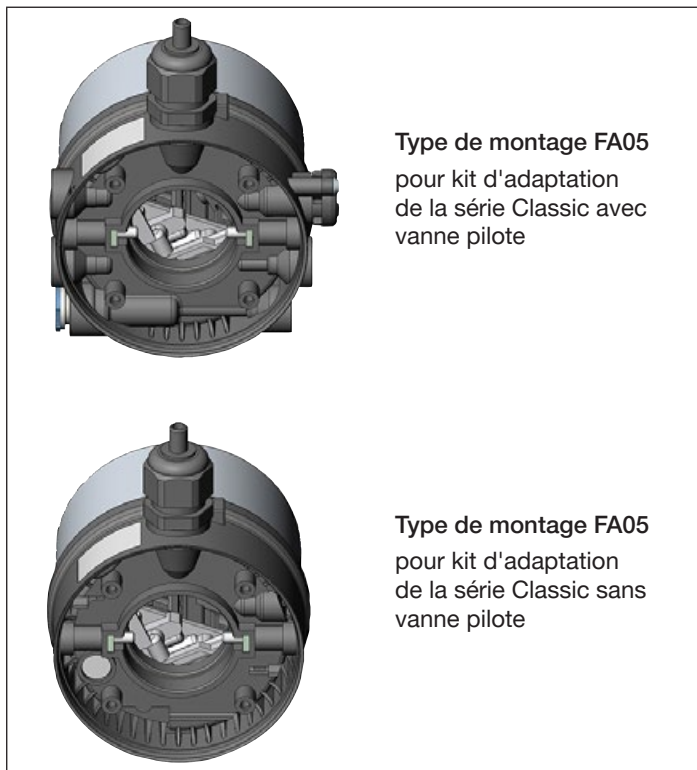


Fig. 7 : Type de montage FA05

Types 8695 et 8696

Type de montage FA03

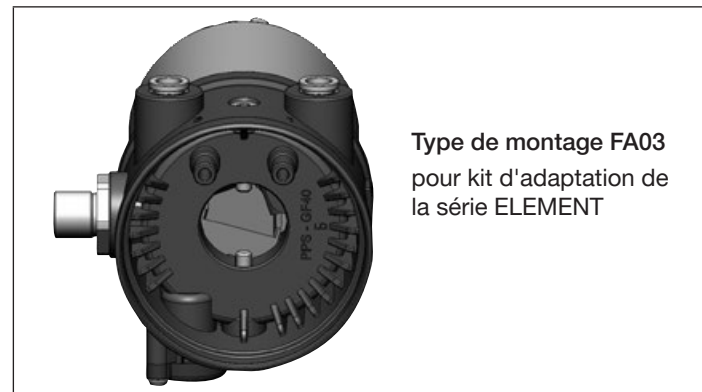


Fig. 8 : Type de montage FA03

Type de montage FA05

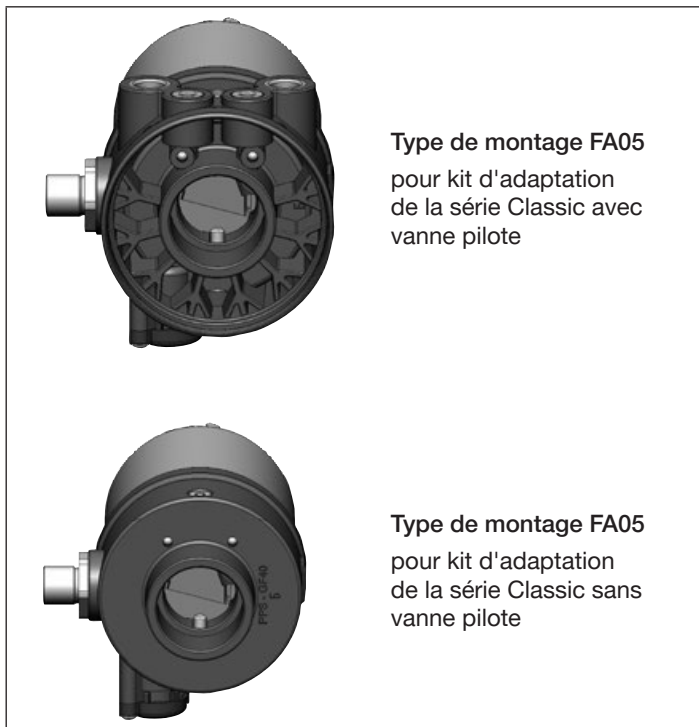


Fig. 9 : Type de montage FA05

4.4 Homologation Ex

L'homologation Ex n'est valable que si vous utilisez les modules et composants homologués par Bürkert tel que cela est décrit dans ce manuel.

L'homologation Ex devient caduque si vous apportez des modifications non autorisées au système, aux modules ou aux composants.

Les certificats d'essai de modèle type CE

BVS 14 ATEX E 008 X et
IECEX BVS 14.0009X,

BVS 14 ATEX E 052 X et
IECEX BVS 14.0035X

ont été établis

par DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum

La production a fait l'objet d'un audit PTB (CE0102).

www.burkert.com